




Szczegół mocowania drabinki kablowej w pomieszczeniu wentylatorowni

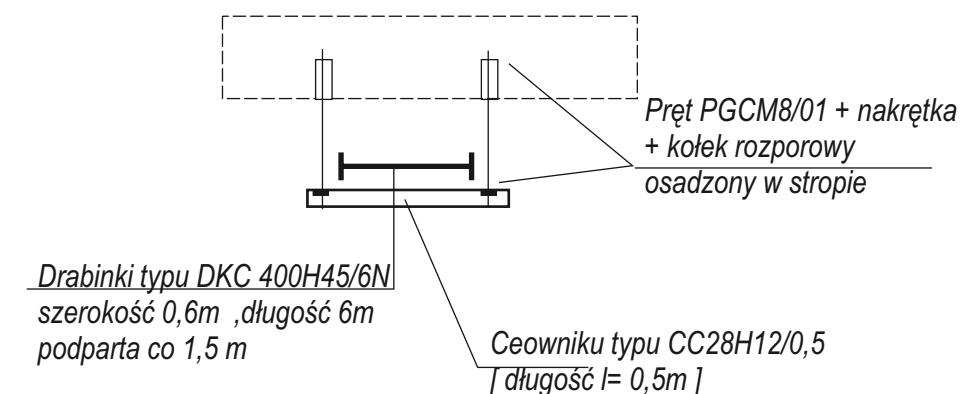

Szczegół prowadzenia drabinki kablowej po dachach

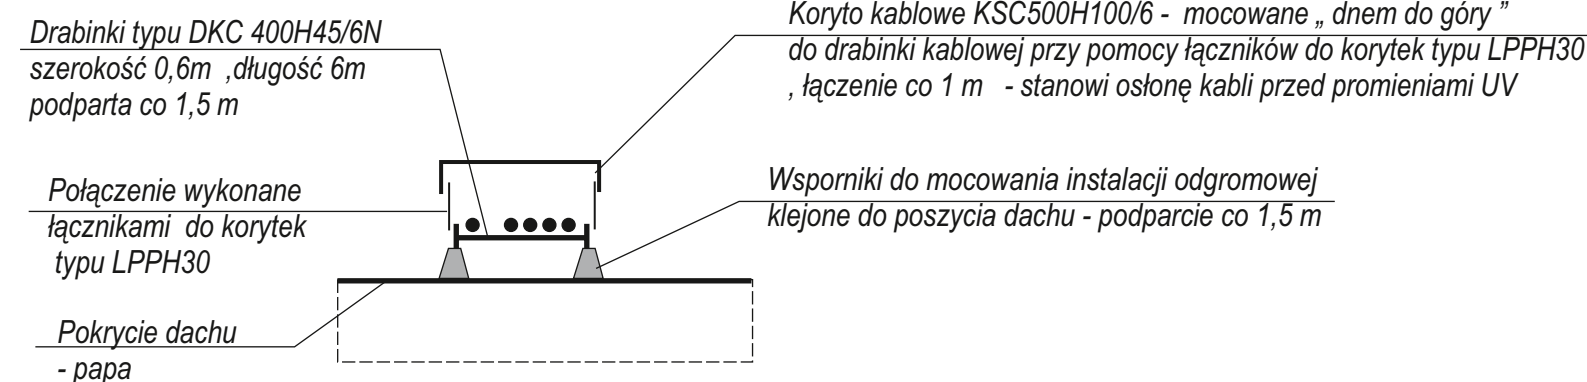

Inwestor: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze		41-800 Zabrze ul. M. Skłodowskiej-Curie 9	
Biuro projektowe INSTECH Sp z o.o. Sp. k.		41- 800 Zabrze ul. Karola Hermisza	
Temat: Projekt instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku B Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze. Budynek B , segment B , C .			
Faza: Projekt budowlano-wykonawczy		Branża: Elektryczna	Zakres: E
Tytuł rysunku: Dach. Instalacja drabinek kablowych i rozprawdzenie kabli .			
Nr rys.: PBW / E / 01 / 01 FAZA / ZAKRES / NR RYS. / REW.			Skala: <div></div> Data: 04.2019
Zespół projektowy	Imię Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż Piotr Czelny	552/79 Instal el.	
Opracował:			
Sprawdził:	mgr inż Krzysztof Skur	3126/10 Instal el.	

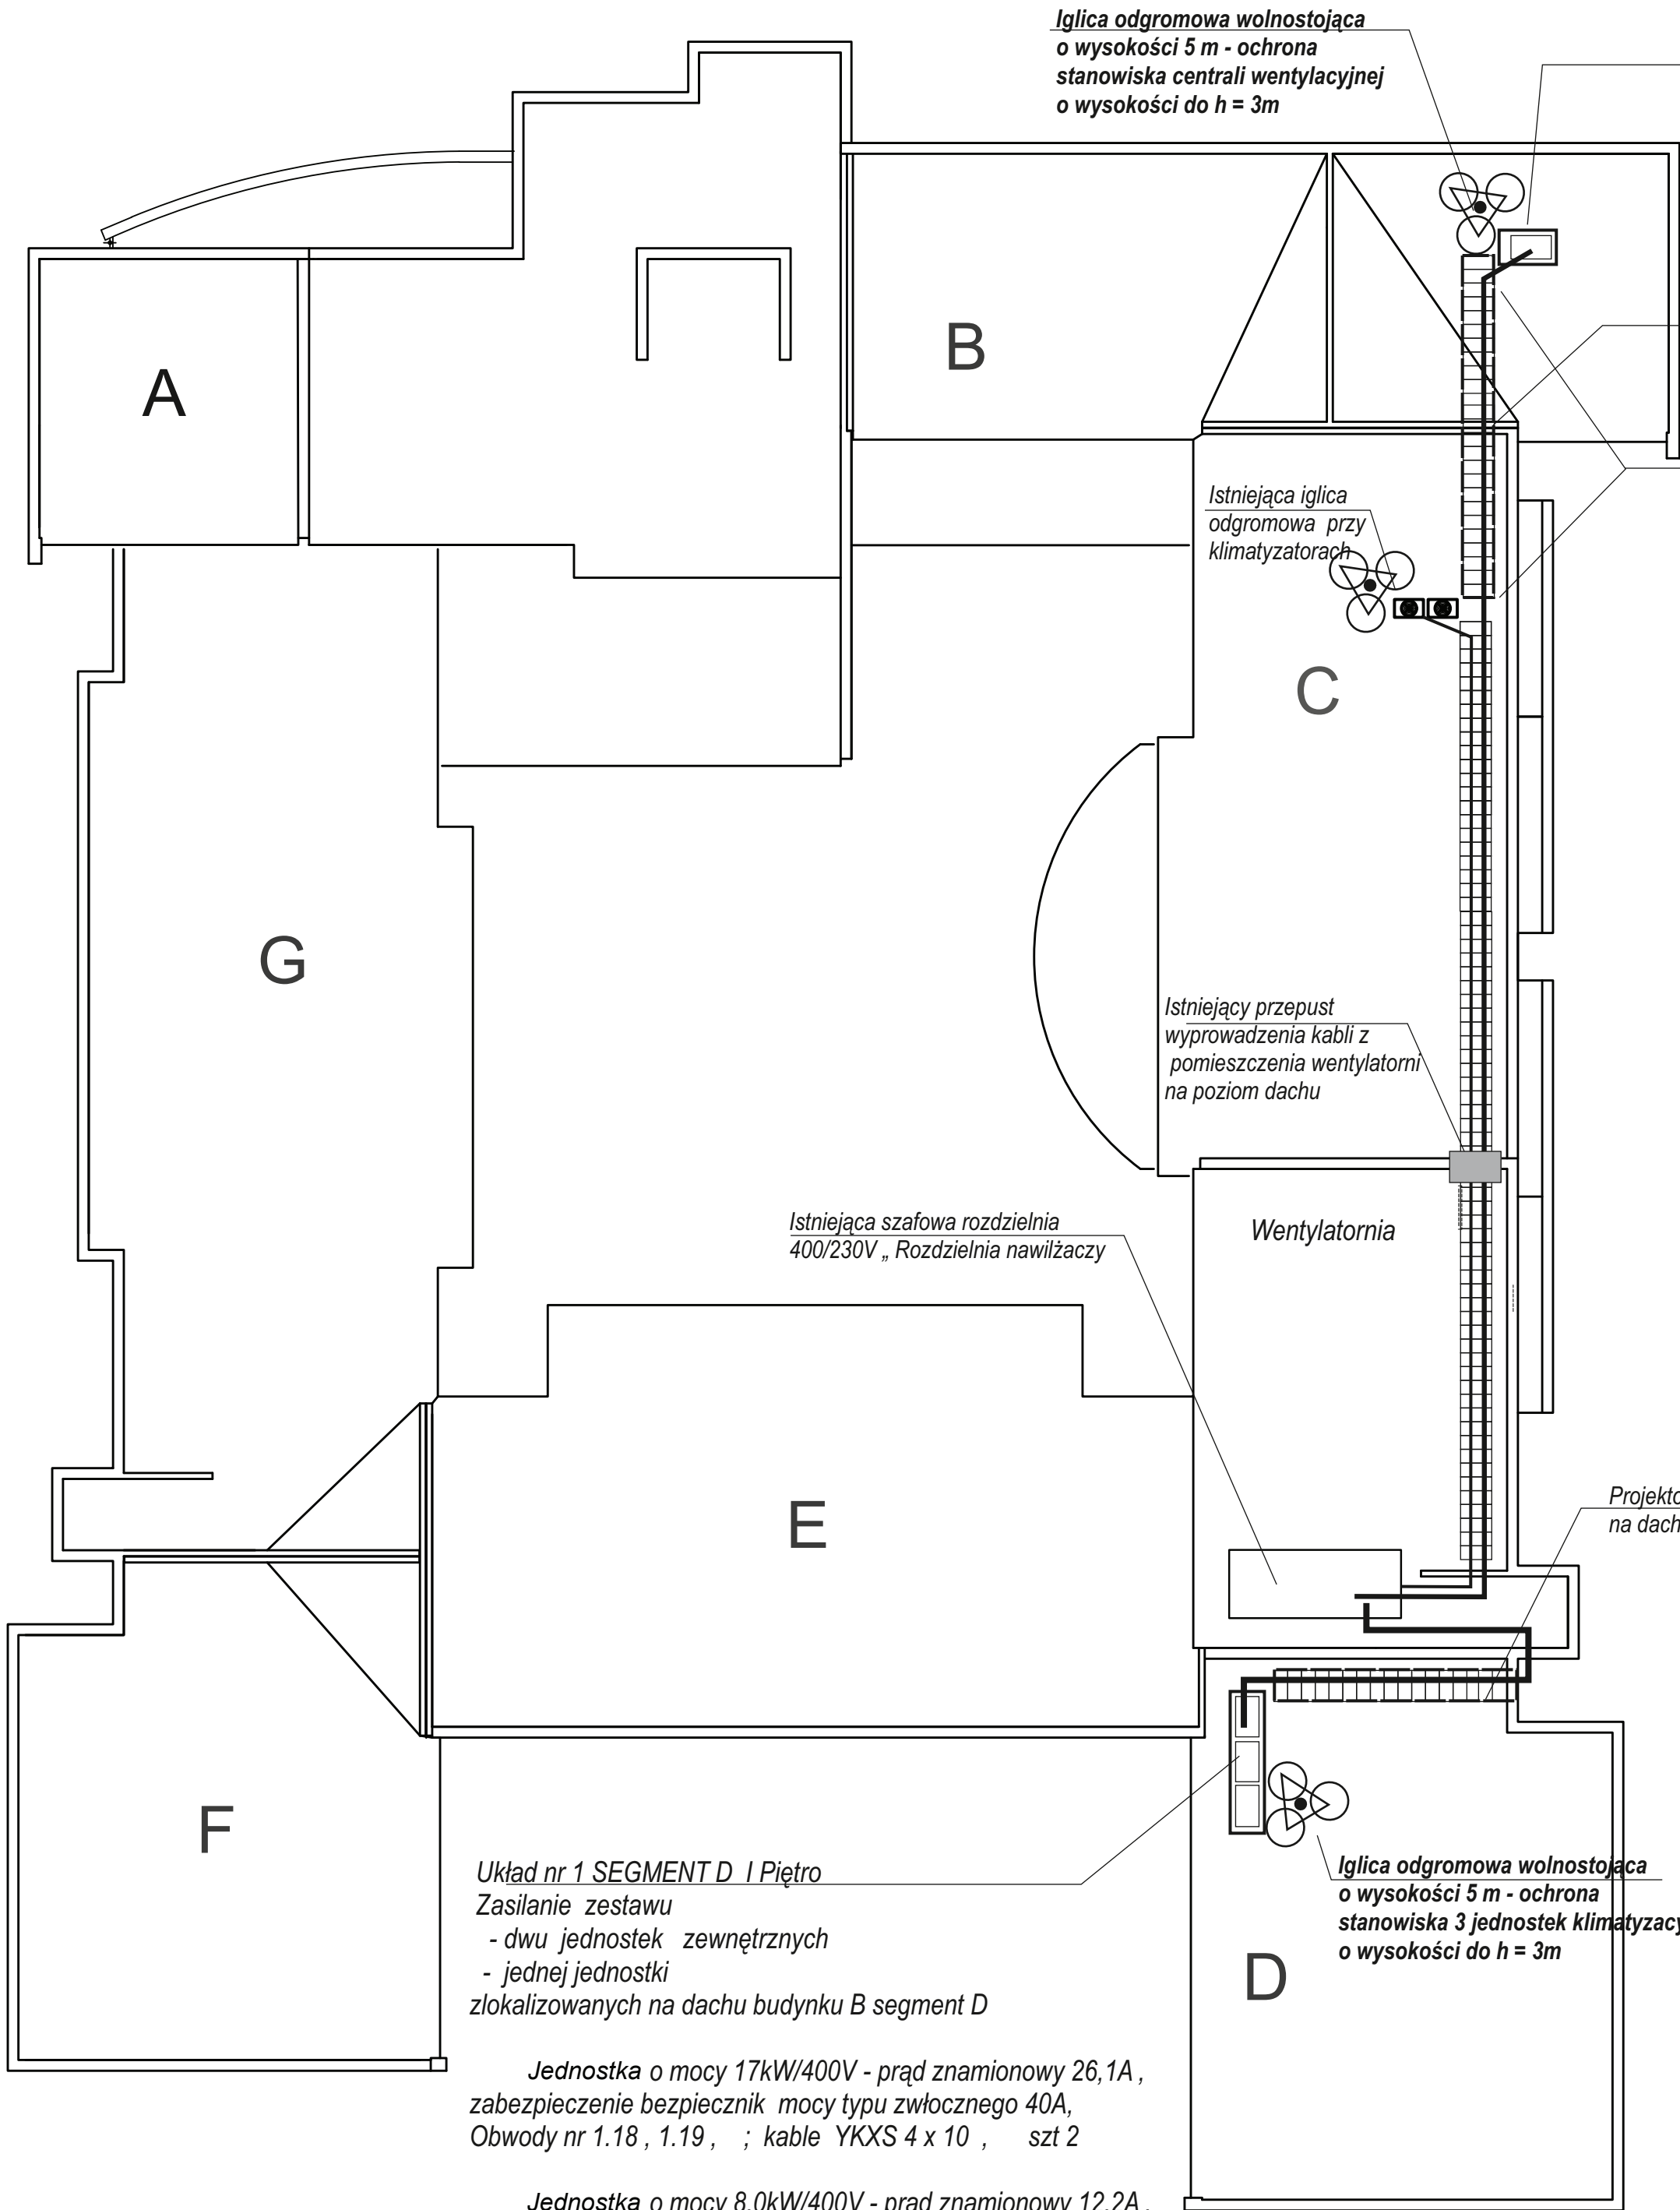

Układ nr 3 SEGMENT B I Piętro
Zasilanie jednej jednostki zewnętrznej klimatyzacyjnej o mocy 8kW/400V
zlokalizowanych na dachu budynku ; prąd znamionowy 1A ,
Obwody nr 1.21 , kable YKXS 4 x 10 , szt 18,9A
zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwłocznego 20A

Zejscie projektowanym kablem po drabince z poziomu dachu C
na poziom dachu segment B

Projektowane drabinki kablowe
wraz z zejściem z poziomu dachu
II piętra na dach I piętra

Istniejąca iglica
odgromowa przy
klimatyzatorach

Istniejący przepust
wyprowadzenia kabli z
pomieszczenia wentylatorni
na poziom dachu

Istniejąca szafowa rozdzielnia
400/230V „Rozdzielnia nawilżaczy


Projektowane drabinki kablowe
na dach I piętra segment D

Układ nr 1 SEGMENT D I Piętro
Zasilanie zestawu
- dwu jednostek zewnętrznych
- jednej jednostki
zlokalizowanych na dachu budynku B segment D

Jednostka o mocy 17kW/400V - prąd znamionowy 26,1A ,
zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwłocznego 40A,
Obwody nr 1.18 , 1.19 , ; kable YKXS 4 x 10 , szt 2

Jednostka o mocy 8,0kW/400V - prąd znamionowy 12,2A ,
zabezpieczenie bezpiecznik mocy typu zwłocznego 25A,
Obwód nr 1.20 , ; kable YKXS 4 x 10 , szt 1

Iglica odgromowa wolnostojąca
o wysokości 5 m - ochrona
stanowiska 3 jednostek klimatyzacyjnych
o wysokości do h = 3m

Inwestor:	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu		41-800 Zabrze ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Biuro projektowe	INSTECH Sp z o.o. Sp. k.		41- 800 Zabrze ul. Karola Hermisza
Temat:	Projekt instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku B Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Budynek B , segment B , C .		
Faza:	Projekt budowlano-wykonawczy	Branża: Elektryczna	Zakres: E
Tytuł rysunku:	Dach. Instalacja odgromowa		
Nr rys.:	PBW / E / 02 / 01	Skala:	Data:
	FAZA / ZAKRES / NR RYS. / REW.		04.2019
Zespół projektowy	Imię Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż Piotr Czelny	552/79 Instal el.	
Opracował:			
Sprawdził:	mgr inż Krzysztof Skur	3126/10 Instal el.	