


ZAKRES OPRACOWANIA

- UWAGI:
1. Przed każdą jednostką wewnętrzną, na zasilaniu i powrocie, należy zamontować zawory kulowe, do lutowania, przeznaczone do instalacji chłodniczych
 2. Instalację skroplin z klimatyzatorów należy wpiąć do możliwie najbliższego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfon antyzapachowy. Na instalacji skroplin z jednostek ściennych należy zabudować pompki skroplin.

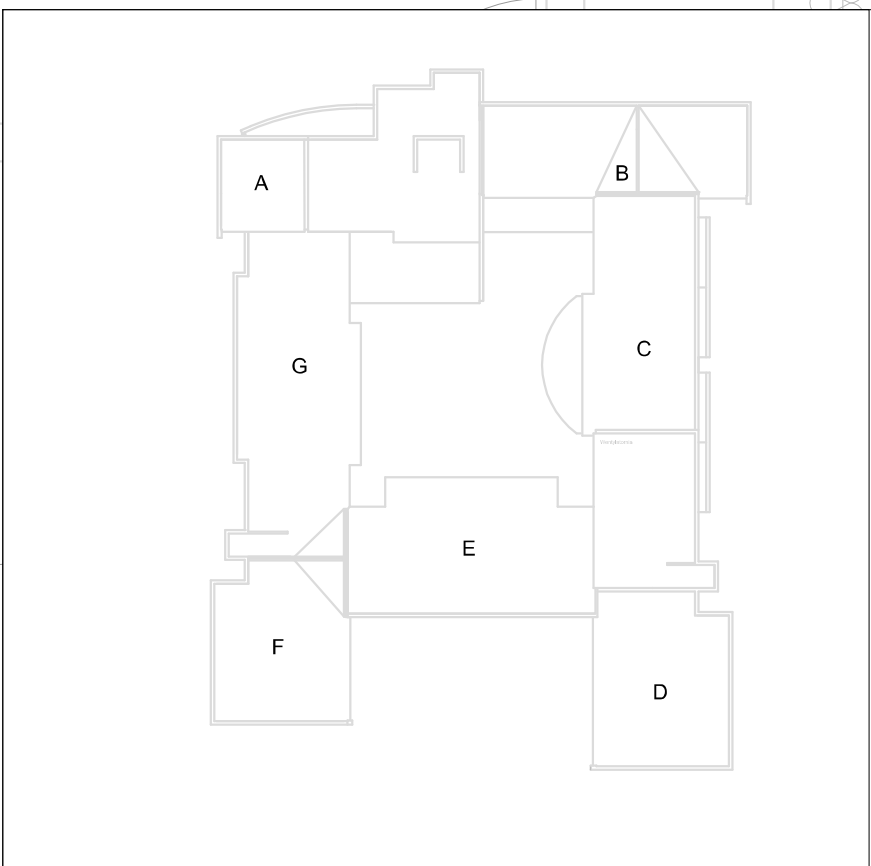

Inwestor: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu		41-800 Zabrze ul. M. Skłodowskiej-Curie 9	
Biuro projektowe INSTECH Sp. z o.o. Sp.k.		41-800 Zabrze ul. Karola Hermisza 15	
Temat: Projekt instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku B Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Budynek B segment B, C.			
Faza: Projekt budowlano-wykonawczy		Branża: Sanitarna	Zakres: KL
Tytuł rysunku: Instalacja klimatyzacji - rzut I piętra, segment C			
Nr rys.: PBW / KL / 3 / - FAZA / ZAKRES / NR RYS. / REV.		Skala: 1:50	Data: 04.2019
Zespół projektowy		Imię Nazwisko	Nr uprawnień
Projektował:		mgr inż. Wojciech Wiącek	SLK/2777/POOS/09
Opracował:		mgr inż. Urszula Wolny	
		mgr inż. Grzegorz Burda	
Sprawdził:		mgr inż. Bartłomiej Kwoczek	SLK/3769/POOS/11